



# AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2024-2027

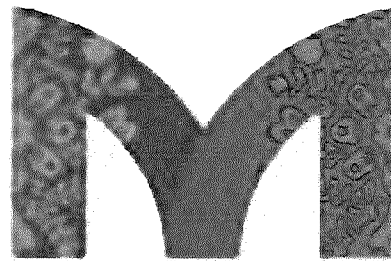

**MATLAPA**  
JUNTOS LO LOGRAMOS  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

## INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

**DIRECTOR: CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ  
SOLIS**



MATLAPA, S. L. P A 03 DE OCTUBRE DEL 2024


ASUNTO: INFORME MENSUAL

ING. MARIA DE JESUS RIVERA ROSALES  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE MATLAPA, S. L.P.  
PRESENTE:

EL QUE SUSCRIBE C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ SOLIS DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO ME DIRIGO A USTED CON EL DEBIDO RESPETO QUE SE MERECE A ENVIARLE EL INFORME MENSUAL DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.

ATENTAMENTE

C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ SOLIS  
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE  
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

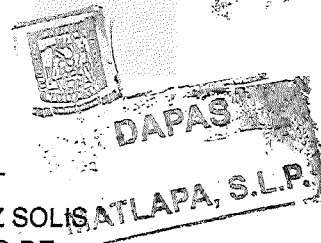



### 01 DE OCTUBRE 2024




- SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2 II
- REBOMBEO EN LA COL. LA JOYA
- SE HIZO LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE LUCAS SANCHEZ EN COL. JARDINES.
- SE REPARO UNA FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN AVENIDA SECUNDARIA COL. 12 DE OCTUBRE
- SE REALIZO EL REBOMBEO EN LA COMUNIDAD DE MAZACAYO Y PAHUAYO DESDE LAS 3:30 AM HASTA LAS 9:30 6 HRS DE ENVIO.

### 02 DE OCTUBRE 2024

- SE REALIZO BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO AHUEHUEYO 2 II
- REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA.
- SE CERRO VALVULA GENERAL DE 2" QUE ABASTECE DE AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. EL PARAISO EN LINDA VISTA.
- SE ABRIÓ VALVULA GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA PARTE ALTA DE LA COL VILLA LOLITA EN LAS PALMAS.
- SE ABRIÓ VALVULA GENERAL DE 2" QUE ABASTECE DE AGUA ALAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA, SAN AGUSTIN Y APANCO PARTE BAJA.
- SE HIZO UNA AUDIENCIA CON LA CIUDADANA PRESIDENTA MUNICIPAL.
- SE REBOMBEO EN BARRIO ARRIBA 8 HRS DESDE LA 1:45AM A LAS 9:45 AM.

### 03 DE OCTUBRE 2024

- SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2 II
  - REBOMBEO EN LA COL. LA JOYA
  - SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
  - SE HIZO LA VERIFICACION Y SE CHECO VOLTAJE EN EL SISTEMA AUTOMATICO DEL EQUIPO DE BOMBEO EN MANANTIALES.
  - SE REALIZO LIMPIEZA EN EL LUGAR ALBERGUE
  - DESPUES SE REALIZO 1 TOMA DE TUBO P.V.C DE 4 PULGADAS EN COLONIA APANCO.
  - SE REBOMBEO DE LAS 2:00 AM A LAS 10:00 AM EN NUEVO TEPETZINTLA 8 HORAS DE ENVIO.



#### 4 DE OCTUBRE 2024



- SE REALIZO BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO SEGUNDO
- REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO.
- SE REBOMBEO DE LAS 2:20 AM A LAS 10:30AM EN BARRIO EN MEDIO 8 HORAS DE ENVIO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE RAFAEL RAMIREZ COL. MAGISTERIAL.
- SE REALIZO A DESTAPAR UNA TOMA DE MANGUERA EN EL LUGAR DEL HOTEL LA ESTRELLA.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO DESDE LAS 5 PM A LAS 2 AM SE LLENARON LOS DOS TANQUES.

#### 05 DE OCTUBRE 2024

- SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO SEGUNDO
- REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA
- SE ABRIO VALVULA DE 3" QUE ABASTECE DE AGUA A LA COLONIA ESCALANAR EN AHUEHUEYO 2DO.
- SE CERRO VALVULA GENERAL DE 3" POR FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" EN LA CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO COL. ESCALANAR
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO 5 PM HASTA LAS 2 AM SE LLENARON LOS DOS TANQUES.
- SE REALIZO EL REBOMBEO A CHALCHITEPETL 5 HRS DESDE LAS 2:45 AM HASTA LAS 7:45 AM.

#### 06 DE OCTUBRE 2024

- BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA.
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO.
- SE HIZO LA VERIFICACION EN LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, Y SE LES ENTREGO LAS LLAVES DE LOS CANDADOS A LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, QUE VAN A REALIZAR LOS CONTROLES DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DEL EJIDO CHALCHOCOYO.
- SE REBOMBEO A AHUEHUEYO CENTRO DESDE LAS 2:20 HASTA LAS 10:30, HORAS DE ENVIO 8 HRS.



**07 DE OCTUBRE 2024**

- SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES.
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO.
- REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA.
- SE HIZO ESCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE 3" HCO EN ZONA CENTRO.
- SE HIZO EL CONTROL D VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO.
- SE MANDO UNA PIPA DE 10.000 LTRS DE AGUA A LA TECNICA NO. 71 EN NEXCUAYO.
- SE REALIZO EL BOMBEO PAR CHALCHOCOYO ALAS 5 HRS PM HASTA LAS 2 HRS AM SE LLENO LAS DOS TANQUETAS.
- SE REBOMBEO DE LAS 2:15 AM ALAS 9:30 AM A LA COMUNIDAD DE CUICHAPA HORAS DE ENVIO 7 HRS.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5PM A LAS 2 AM SE LLENO LOS DOS TANQUES.
- SE REALIZO EL REBOMBEO A LAS 2:15 AM A LAS 9:30 AM A CUICHAPA 7 HRS DE ENVIO.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHACHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO LOS DOS TANQUES.
- SE ENTREGO EN LA COMUNIDAD DE NEXCUAYO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TEC N° 71, 10.000 LITROS DE AGUA.

**08 DE OCTUBRE 2024**

- SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES.
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- REBOMBEO EN LA COL. LA JOYA
- SE REPARO FUGA DE AGUA DE UNA MANGUERA DE ½, UTILIZANDO UN NIPLE DE PLASTICO DE ½ Y TRES ABRAZADERAS SIN FIN N° 10 EN AVENIDA SECUNDARIA COL. 12 DE OCTUBRE.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½, UTILIZANDO UN NIPLE DE PLASTICO Y DOS ABRAZADERAS SIN FIN N°10, EN LA CALLE VASCONCELOS EN COL. MAGISTERIAL.
- SE HIZO LA VERIFICACION DEL LUGAR DONDE QUIEREN UNA INSTALACION DE UNA MANGUERA DE ½, PARA UNA TOMA DE AGUA, PARA LA ESCUELA PRIMARIA TEODOLO LOPEZ AZUARA EN COL. LAS PALMAS.
- SE LLEVO AL PERSONAL QUE VA A TRABAJAR EN EL MANTENIMIENTO, EN LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS EN CHALCHOCOYO.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5 PM HASTA LAS 2AM SE LLENO DOS TANQUES.
- SE REBOMBEO A PAHUAYO, MAZACAYO Y A 3 LOMAS DE LAS 4:00 AM A LAS 10:00 AM, HORAS DE ENVIO 6 HRS.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO 2 TANQUES




- SE ENTREGO 20.000 LITROS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TZOPELACO CON EL SR. MIGUEL ANGEL FLORES MEDINA.
- SE ENTREGO 3300 LITROS DE AGUA EN COL. 12 DE OCTUBRE CON LA SRA. CIRENIA CANALES.
- SE ENTREGO 5000 LITROS DE AGUA EN LA ESCUELA DEL CISDEPI

#### 09 DE OCTUBRE 2024

- SE HIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 4:00 HRS AM SE LLENO 1 TANQUE Y MEDIO
- NO SE REBOMBEO PORQUE NO HABIA AGUA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ZONA CENTRO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, COLONIA MAGISTERIAL.
- SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 4:00 HRS AM SE LLENO 1 TANQUE Y MEDIO.
- SE ENTREGO 3500 LITROS DE AGUA EN EL MERCADO MUNICIPAL CON EL SR. CARLOS MENDEZ SANTOS.

#### 10 DE OCTUBRE 2024

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- ✓ REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA
- ✓ SE REALIZO EL REBOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:30 PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO DOS TANQUES.
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 2:45 HRS AM HASTA LAS 9:45 HRS AM A LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPETZINTLA, 7 HRS DE ENVIO.
- ✓ SE ABRIO VALVULA GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COLONIA EL PARAISO, LUGAR COL. LINDA VISTA.
- ✓ SE ABRIO VALVULA GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA, APANCO PARTE BAJA EN COLONIA LAS PALMAS.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:30 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO DOS TANQUES.
- ✓ SE ENTREGO 10.000 LITROS DE AGUA EN EL RASTRO MUNICIPAL CON LA SRA. FATIMA RUBIO MEDINA.



**11 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE HIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO
- ✓ REBOMBEO EN LA JOYA
- ✓ SE REALIZO EL REBOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM, HASTA LA AM SE LLENO LOS DOS TANQUES.
- ✓ SE REBOMBEO EN BARRIO ARRIBA 3:00 AM A 10:00AM, 7 HORAS DE ENVIO
- ✓ SE REPARO FUGA DE UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE CUAHUTEMOC EN CALONIA 12 DE OCTUBRE.
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LUGAR ZONA CENTRO.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENARON LOS 2 TANQUES.

**12 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE HIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO
- ✓ REBOMBEO EN LA JOYA
- ✓ REBOMBEO DE 3:00 AM A 9:00 AM A CHALCHITEPETL 6 HORAS DE ENVIO
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO 5:00 PM A 2:00 AM SE LLENO LOS 2 TANQUES
- ✓ SE ABRIO VALVULA GENERAL DE 12" PARA ABASTECER DE AGUA A LA CABECERA MUNICIPAL, LUGAR AHUEHUEYO 2DO.
- ✓ SE ENTREGO 10000 LITROS DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DE ARRIBA MATLAPA
- ✓

**13 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE HIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO
- ✓ REBOMBEO EN LA JOYA
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 2:30 AM A 10:30 AM A AHUEHUEYO CENTRO, HORAS DE ENVIO 8 HORAS
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL, LUGAR ZONA CENTRO.



**14 DE OCTUBRE 2024**




- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE HIZO EL REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- ✓ SE REBOMBEO EN COLONIA LA JOYA
- ✓ SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 2" EN UNA HIDRUTOMA DAÑADA EN COL. LAS BRISAS.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, LUGAR ZONA CENTRO.
- ✓ SE HIZO LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA Y SE INSTALO DOS ROLLOS DE MANGUERA DE 1/2 PARA LA ESCUELA PRIMARIA TEODULO LOPEZ AZUARA EN COL. LAS PALMAS.
- ✓ SE HIZO EL REBOMBEO, PERO NO LLEGO A CUICHAPA, MAZACAYO Y PAHUAYO.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO LOS 2 TANQUES DE AGUA, LUGAR APANCO LA JOYA.

**15 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE HIZO REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- ✓ SE HIZO EL REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN COL. LINDA VISTA.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA VALVULA DE 2" UTILIZANDO DOS CODOS DE 2X45 GALVANIZADOS, TRES NIPLES ROSCACORRIDA GALVANIZADAS Y UNA TUERCA UNION DE 2" GALVANIZADA EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, EN LAS PALMAS.
- ✓ NO SE REBOMBEO A MAZACAYO, Y PAHUAYO SE REVISO LA LINEA.
- ✓ SE ABASTECIO DE AGUA EN BARRIO DE APANCO ATLAMAXALT.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO PARA CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 1:00 HRS AM, EN APANCO LA JOYA.
- ✓ SE ENTREGO 10.000 LTRS DE AGUA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 71
- ✓ SE LLEVO UNA PÍPA DE AGUA DE 10000 EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN TEXQUITOTE.
- ✓ SE ENTREGO 10000 LITROS DE AGUA CON EL SR. RODOLFO FLORES EN VILLA LOLITA

**16 OCTUBRE 2024**

- ✓ SE BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO 2DO
- ✓ REBOMBEO EN COLONIA L JOYA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM EN APANCO LA JOYA.
- ✓ SE ABASTECIO DE AGUA EN BARRIO APANCO ATLAMAXALT.



- ✓ SE ENTREGO 10000 LITROS DE AGUA EN ESC. SEC. TEC 71 EN LA LOCALIDAD DE NEXCUAYO.
- ✓ SE LE ENTREGO 10000 LITROS DE AGUA EN CASA DE LA SRA. ROSALIA ALVAREZ TREJO.
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- ✓ SE ABRIO VALVULA GENERAL DE 12" PARA ABASTECER DE AGUA A LA CABECERA MUNICIPAL EN AHUEHUEYO 2DO.
- ✓ NO SE REOMBEO POR EL DESPERFECTO, EN LA LINEA DE REBOMBEO

#### 17 DE OCTUBRE DEL 2024


- ✓ SE BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO SEGUNDO II
- ✓ SE REBOMBEO EN COL. LA JOYA.
- ✓ SE REALIZO EL REBOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00 PM HASTA LAS 1: 00 AM SE LLENARON LOS DOS TANQUES EN COL. APANCO LA JOYA
- ✓ SE ENTREGO 2500 LITROS DE AGUA EN EL CISDEPI MATLAPA.
- ✓ SE CERRO VALVULA DE 3" PULGADAS EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" GALVANIZADAS POR FUGA DE AGUA EN UN TUBO DE 3" HIDRAULICO EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO EN COL. ESCALANAR.
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 2:45 AM A 9:45 AM PARA NUEVO TEPEZINTLA, 7 HORAS DE ENVIO.

#### 18 DE OCTUBRE DEL 2024

- ✓ SE BOMBEO EN MANANTIALES
- SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO SEGUNDO
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA.
- ✓ SE REALIZO EL REBOMBEO PARA CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:00PM HRS HASTA LA 1:00 AM HRS EN APANCO LA JOYA
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED DE 3" HCO. UTILIZANDO DOS COPLES DE 3" HIDRAULICO EN CARRETERA NACIONAL EN COL. ESCALANAR.
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 3:00 AM 10:00 AM EN BARRIO DE EN MEDIO, ENVIO 7:30 HORAS.

#### 19 DE OCTUBRE 2024

- ✓ SE BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO SEGUNDO
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA.
- ✓ SE REALIZO REBOMBEO PARA CHALCHOCOYO A LAS 5:00HRS PM HASTA LAS 12:00 AM
- ✓ TAMBIEN SE ABASTECIO DE AGUA EN BARRIO DE APANCO ATLAMAXALT
- ✓ SE LE ENTREGO 10000 LITROS AL SR. MARCELO REYES TOMAS EN AGUACATITLA MATLAPA.
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN LAS PALMAS.
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 4:30 AM A LAS 9:30 AM EN CHALCHITEPETL, 5 HORAS DE ENVIO.



**20 DE OCTUBRE DEL 2024**


- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE VASCONCELOS EN COL. MAGISTERIAL.
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 3:00 AM A 10:30 AM EN AHUEHUEYO, SE ENVIO 7 HORAS 30 MINUTOS.

**21 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 DE PLASTICO EN LA AVENIDA SECUNDARIA EN COL. 12 DE OCTUBRE
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" HCO N LA CALLE MIGUEL HIDALGO UTILIZANDO 2 COPLES DE 3" HCO
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO A LAS 5 HRS PM HASTA LAS 1:00 AM SE LLENO DOS TANQUES
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 3:00 AM
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 3:00 AM A 10:30 HRS AM EN CUICHAPA SE ENVIO 7 HORAS Y 30 MINUTOS

**22 DE OCTUBRE DEL 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE VERIFICO Y SE CHECO VOLTAJE DE LA ENERGIA EN EL SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO EN EL EQUIPO DE BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ SE ABRIO VALVULA EN GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA EN LA COLONIA EL PARAISO EN LINDA VISTA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO AL MISMO TIEMPO SE SECTORIO EL AGUA APANCO ATLAMAXAL ALAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 1:00 HRS AM. EN COL. APANCO LA JOYA.
- ✓ SE REBOMBEO A MAZACAYO, PAHUAYO DE LAS 3:00 HRS AM A LAS 10:00 AM, SE ENVIO 7 HORAS.



**23 DE OCTUBRE 2024**


- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SSE REALIZO BOMBEO A LA LOCALIDAD DE CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 1:00 HRS AM.
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE PLASTICO EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ESQUINA CON LA CALLE PIPILA
- ✓ SE ENTREGO 10000 LTRS DE AGUA A LA ESC. SEC. TEC 71.
- ✓ SE REBOMBEO A TRES LOMAS, BARRIO ARRIBA DE LAS 3:15 A LAS 10:30 AM, ENVIO 7 HRS Y 30 MIN.

**24 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REPARO UNA FUGA DE AGUA EN UNA VALVULA DE EXPULSION DE ½ EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 3" GALVANIZADAS EN EL TRAMO AHUEHUEYO 2DO COLONIA ESCALANAR.
- ✓ SE CERRO VALVULA GENERAL DE 3" EN LA LINEA DE DISTRIBUCION POR FUGA DE AGUA EN UN CONECCION DE 3" HIDRAULICAS FRENTE A LA ESCUELA ICAT.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM 1:00 HRS AM TAMBIEN FUE SECTORIADO EL AGUA APANCO ATLAMAXALT
- ✓ SE MANDO A ESC. SEC. TEC 87 10000 LTRS DE AGUA
- ✓ SE ENTREGO 10000 LTRS DE AGUA A JOSE MEDINA EN VILLA LOLITA
- ✓ SE REBOMBEO A NUEVO TEPEZINTLA A LAS 3:15 A LAS 10:20 AM, 7 HORAS

**25 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE ENTREGO AGUA EN TZOPELACO 10000 LTRS DE AGUA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN CHALCHOCOYO A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 12:00 HRS AM
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 EN AVENIDA LAZARO CARDENAS ESQUINA CON PRIVADA EL AGUACATE



- ✓ SE REPARO UNA FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA LINDA VISTA.
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 3:00 AM A LAS 10:00 AM BARRIO EN MEDIO, ENVIO 7 HRS.

#### 26 DE OCTUBRE 2024


- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO, BARRIO APANCO, ATLAMAXALT A LAS 5:00 HRS PM HASTA 1:00 HRS AM SE LLENO DOS TANQUES
- ✓ SE REPARO UNA FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 EN LA CALLE ACONTLA ZONA CENTRO
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 3" HCO UTILIZANDO PURA MANO DE OBRA EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO. COL. ESCALANAR.
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 3:00 A LAS 7:30 HRS AM EN CHALCHITEPETL, SE ENVIO 4 HRS Y 30 MINUTOS.

#### 27 DE OCTUBRE 2024

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE ABRIÓ VALVULA GENERAL DE 3" PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA Y APANCO EN LAS PALMAS.
- ✓ SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE PLASTICO EN LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN ZONA CENTRO.
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 2:30 HRS AM SE REBOMBEO HASTA LAS 6:30 PERO NO LLEGO AGUA A AHUEHUEYO.

#### 28 DE OCTUBRE 2024

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REPARO FUGA AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 DE PLASTICO EN PRIVADA RIVERA
- ✓ SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
- ✓ NO SE REBOMBEO PORQUE SE REVISÓ LA LINEA DEL REBOMBEO HASTA CHALCHITEPETL
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO Y BARRIO APANCO, ATLAMAXATL A LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 2:00 HRS AM SE LLENO DOS TANQUES.
- ✓ SE TRAJÓ AGUA ALA PRESIDENCIA MATLAPA S. L. P.



**29 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 12:30 HRS AM, COL. APANCO LA JOYA.
- ✓ SE REBOMBEO A MAZACAYO, PAHUAYO DESDE LAS 4:00 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10:00 AM, SE ENVIO 6 HRS.
- ✓ SE TRAJO UNA PIPA DE AGUA A LA PRESIDENCIA DE 10000 LITROS.

**30 DE OCTUBRE 2024**

- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE TRAJO 10000 MIL LITROS DE AGUA A LA PRESIDENCIA
- ✓ SE REBOMBEO DE LAS 3:20 HRS AM HASTA LAS 10:30 AM EN BARRIO ARRIBA, SE ENVIO 7 HRS.
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO BARRIO APANCO, ATLAMAXATL DESDE LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 12:30 HRS AM SE LLENO DOS TANQUES.



**31 DE OCTUBRE 2024**


- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES
- ✓ REBOMBEO EN AHUEHUEYO II
- ✓ REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- ✓ SE REALIZO EL BOMBEO A CHALCHOCOYO DESDE LAS 5:00 HRS PM HASTA LAS 12:00 HRS AM EN COL. APANCO LA JOYA.
- ✓ SE REBOMBEO A LAS 2:45 DE LA MAÑANA A 10:45 EN NUEVO TEPEZINTLA, SE ENVIO 8 HORAS.
- ✓ SE TRAJO A LA PRESIDENCIA 10000 MIL LITROS DE AGUA.



## RESULTADOS

SE REALIZO UN TOTAL DE 20 VIAJES DE AGUA DE 10 MIL LITROS CADA UNO, PARA ABASTECER LAS DIFERENTES COMUNIDADES, COLONIAS, Y ESCUELAS PUBLICAS DANDO UNA TOTALIDAD DE 200.000 MIL LITROS DE AGUA DE FORMA GRATUITA PARA TODO EL MUNICIPIO DE MATLAPA S. L.P

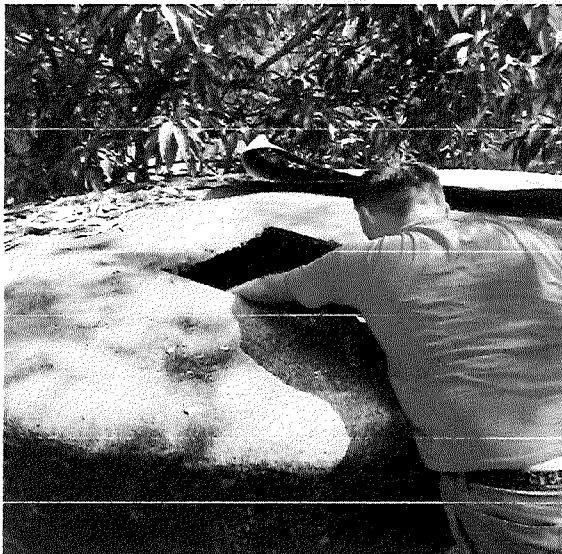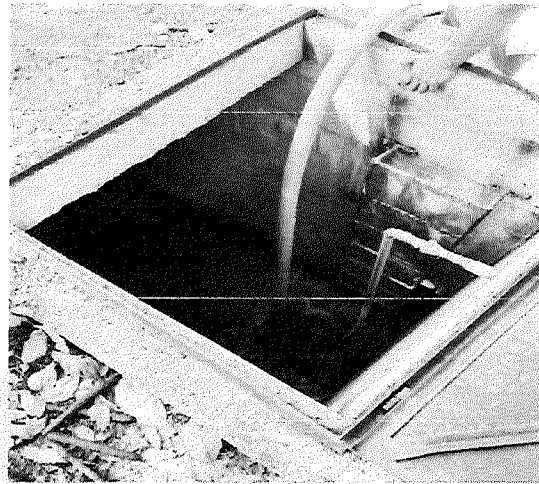



PERIODO

01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024



# **INFORME DE ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE 2024**

**DIRECTOR C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ SOLIS**

**DEPARTAMENTO:**

**AGUA POTABLE ALCANTARILLADO**


**Y SANEAMIENTO**




## SE ABASTECIO DE AGUA EN LA SISTERNA DE LA PRESIDENCIA




SE ESTUVO ABASTECIENDO DE AGUA EN LA SISTERNA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

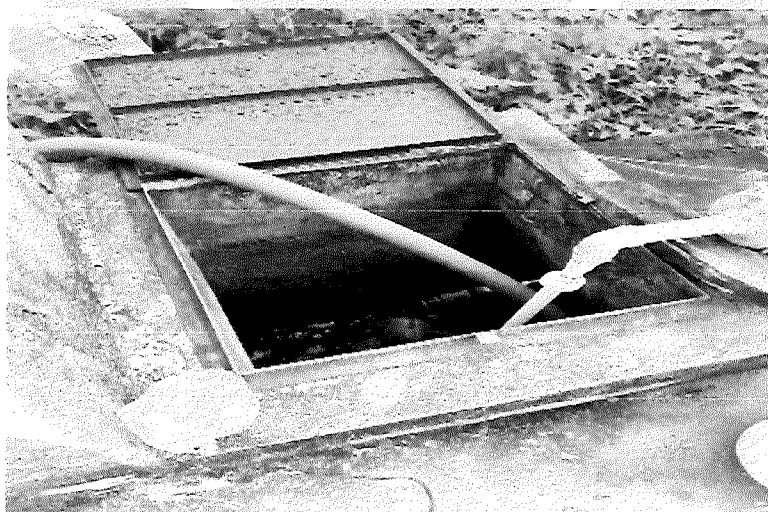




## DESAZOLVE DE DRENAJE EN EL MERCADO

SE REALIZO DESAZOLVE EN LOS REGISTROS DE DRENAJE EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL, CON EL PERSONAL DE AGUA POTABLE Y OBRAS PUBLICAS.


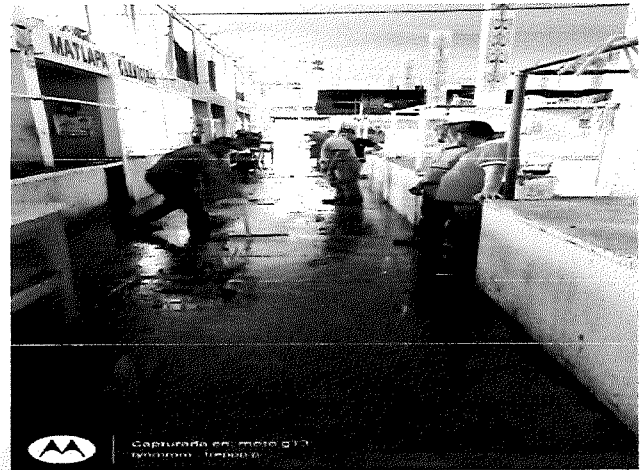





## REBOMBEO Y ENTREGAS DE AGUA EN PIPA




SE REALIZO EL BOMBEO EN MANANTIALES, Y REBOMBEO EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA, SE REBOMBEO A LAS COMUNIDADES DE. CUICHAPA, PAHUAYO, BARRIO ARRIBA, NUEVO TEPEZINTLA, BARRIO DE EN MEDIO, SIETE HORAS DE ENVIO DESDE LAS 3:00 HASTA LAS 10:00, SE ESTUVO ENTREGANDO PIPAS DE AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE PIZOTEYO, AGUACATITLA, Y CENTRO DE MATLAPA TAMBIEN SE ESTUVO ATENDIENDO A LAS ESCUELAS, TELESECUNDARIA EN TAMALA, SEC. TEC. 71 Y CISDEPI. SE REPARO TUBERIAS DE 3" EN ESCALANAR.

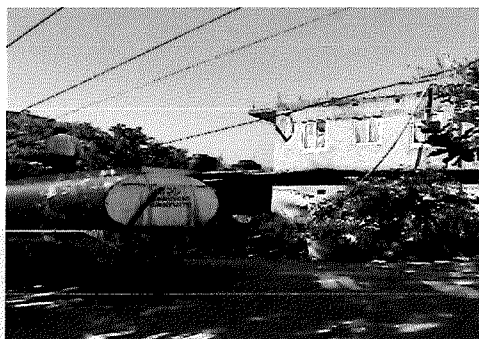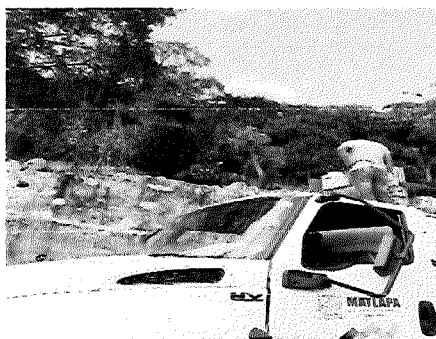

SE ATENDIO A LAS SOLICITUDES DE AGUA, PARA LAS COMUNIDADES PIZOTEYO. SE REBOMBEO A LAS COMUNIDADES AHUEHUEYO CENTRO, CUICHAPA, MAZACAYO, PAHUAYO, BARRIO ARRIBA, NUEVO TEPEZINTLA, BARRIO DE EN MEDIO, CHACHITEPETL. Y SE ESTUVO ENTREGANDO AGUA EN DIFERENTES COMUNIDADES TEXQUITOTE 1°,


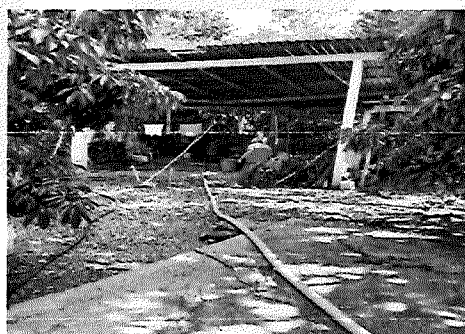





## REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA



SE HIZO REPARACION DE FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA UTILIZANDO UN NIPLER, SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA, SE CERRO VALVULA GENERALDE 3" POR FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 6" EN LA CALLE PRINCIPAL, SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA VALVULA DE EXPULSION QUE SE DAÑO EN LA RED GENERAL DE CONDUCCION.

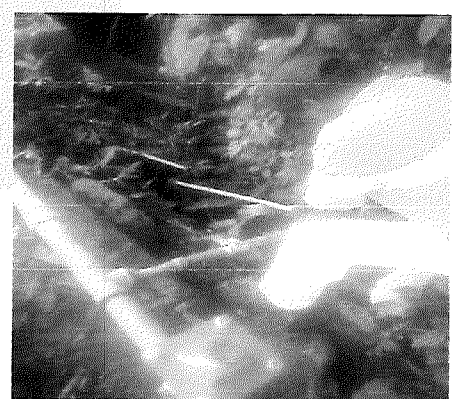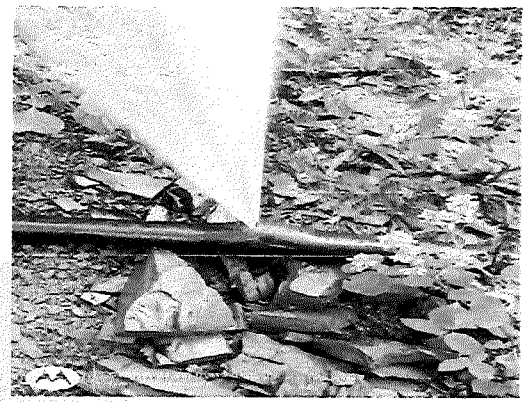




## DESAZOLVE DE DRENAJE Y CHEQUEO DE ALCANTARILLAS



SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR PTUBERIA DE DRENAJE TAPADO EN LA CALLE PIPILA ENTRE CALLE HIDAGO Y AV. LAZARO CARDENAS

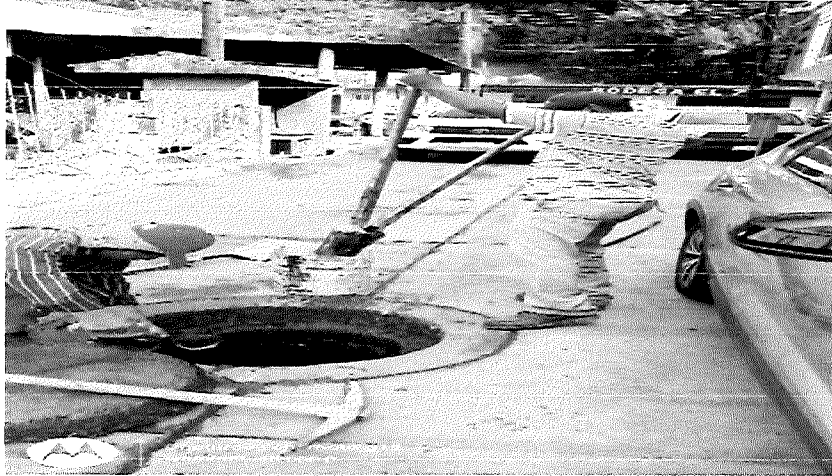


ATENTAMENTE



DAPAS

S.L.P.

  
C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ SOLIS  
DIRECTOR. DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE  
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO



# 1º INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2024

CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ  
SOLIS.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA  
POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (DAPAS).



# INFORME DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2024

DEPARTAMENTO: DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO


DIRECTOR C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ

SOLIS



**01 AL 15 DE DICIEMBRE 2024**

- SE BOMBEO EN MANANTIALES
- SE REBOMBEO EN AHUEHUEYO
- SE REBOMBEO EN COL. LA JOYA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
- SE HIZO LA VERIFICACION DE FUGA DE AGUA EN LA RED DE CONDUCCION DE 6" QUE ABASTECE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DONDE SE ENCUENTRA EL EQUIPO DE REBOMBEO A CHALCHOCOYO.
- SE REBOMBEO A AHUEHUEYO CENTRO DESDE LAS 3:00 AM HASTA LAS 10:00 AM 7 HORAS DE ENVIO
- SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE DISTRIBUCION DE 3" EN LA CALLE FRAC. JAVIER MINA ESQUINA CON CALLE ABASOLO ZONA CENTRO.
- SE HIZO VERIFICACION EN LA INSTALACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE 2 HP EN EL CARCAMO
- SE REBOMBEO A CUICHAPA DE LAS 3:00 AM HASTA LAS 10:00 AM 7 HORAS DE ENVIO
- SE HIZO REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN UNA HIDROTOMA DE 2" EN LA RED GENERAL DE 2" GALVANIZADA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. MAGISTERIAL.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN AVENIDA FCO. I MADERO SUR.
- SE REBOMBEO A MAZACAYO Y PAHUAYO DESDE LAS 4:00 AM A A LAS 9:00 AM 7 HORAS DE ENVIO.
- SE VERIFICO Y SE CHECO VOLTAJE EN EL AREA DEL EQUIPO DE BOMBEO.
- SE REBOMBEO A BARRIO ARRIBA 3 LOMAS DE LAS 3:30 AM A 10:30 AM 7 HRS DE ENVIO.
- SE ABRIO VALVULA DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA A LA COLONIA EL PARAISO EN LINDA VISTA.
- SE ABRIO VALVULA GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA, Y APANCO.
- SE REBOMBEO A LAS 4:00AM A LAS 11:00 AM A NUEVO TEPETZINTLA SE REBOMBEO 7 HORAS.
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE REBOMBEO A BARRIO EN MEDIO DE LAS 4:00 AM A 11:00 AM SE ENVIO 7 HORAS.



SE HIZO LA INSTALACION DE UNA TOMA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 4" HCO UTILIZANDO PURA MANO DE OBRA.

- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE 1/2 UTILIZANDO UN NIPLE DE 1/2 DE PLASTICO EN LA CALLE VASCO DE QUIROGA
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 3" HIDRAULICA UTILIZANDO DOS COPLES DE 3" HCO Y DOS METROS DE TUBO DE 3" HCO. EN AUTOPISTA VALLES TAMAZUNCHALE COLONIA ESCALANAR.
- SE ENVIO A CHALCHITEPETL DE LAS 4:00AM A 9:00 AM SE ENVIO 5 HORAS
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE ENVIO A AHUEHUEYO CENTRO DESDE LAS 3:00 AM A 10:00AM 7 HRS DE ENVIO
- SE VERIFICO EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO PROFUNDO DEL BARRIO SAN RAFAEL ENCONTRANDO DAÑADA EL MOTOR DE 1 ½ HP EN SAN RAFAEL
- SE VERIFICO LUGAR DONDE QUIEREN LA MODIFICACION DE TUBERIA PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA.
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE VERIFICO LUGAR DONDE REQUIEREN INSTALAR TUBO DE RESPIRACION EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
- SE BOMBEO A CUICHAPA DESDE LAS 3:30 AM A LAS 10:30 AM, 7 HRS DE ENVIO
- SE MANDO UNA PIPA DE 10000 DE AGUA A AGUACATITLA
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE ABRIO VALVULA PARA ABASTECER DE AGUA A LS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 3" EN AV. LAZARO CARDENAS ZONA CENTRO.
- SE ENVIO PIPA DE 10000 LITROS DE AGUA A LA COMUNIDAD DE SAN JUANCO
- SE REBOMBEO A LA COMUNIDAD DE MAZACAYO PAHUAYO DESDE LAS 4:30 A 10:30 AM, 7 HRS DE ENVIO.
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 2 ½ PULGADAS HCO. PVC EN CALLE CUAHUTEMOC ESQUINA CON AV. SECUNDARIA COL. 12 DE OCTUBRE
- SE REBOMBEO A BARRIO ARRIBA 3 LOMAS DESDE LAS 3:00 AM A 10:00 AM ,7 HRS DE ENVIO.
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA




- SE HIZO EXCAVACION PARA ENCONTRAR FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 2 ½ PULGADAS HCO. PVC EN CALLE CUAHUTEMOC ESQUINA CON AVENIDA SECUNDARIA.
- NO SE REBOMBEO POR QUE NO HABIA LUZ
- SE ENVIO UNA PIPA DE AGUA DE 10000 LTRS A LA COMUIDAD DE AGUACATITLA.
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- NO SE REBOMBEO POR QUE NO HABIA LUZ EN NUEVO TEPETZINTLA Y BARRIO EN MEDIO.
- SE ENTREGO 20000 LTRS DE AGUA A LA ESC. SECUNDARIA TEC. No 71
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 2" UTILIZANDO UNA TE DE 2" HCO. 3 COPLES HCO. DE 2" EN LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN LAS PALMAS.
- SE REBOMBEO DE 3:00 AM A 10:00 AM A CHALCHITEPETL, 7 HORAS DE ENVIO
- SE ENTREGO 2000 LITROS DE AGUA AL CAMPO DEPORTIVO MATLAPA
- SE REBOMBEO SE BOMBEO EN MANANTIALES
- EN AHUEHUEYO Y COL. LA JOYA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA Y APANCO.
- SE REBOMBEO DE LAS 3:00 AM A 10:00 AM EN AHUEHUEYO CENTRO, 7 HORAS DE ENVIO.






### 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

- SE REBOMBEO EN MANANTIALES
- SE REBOMBEO AHUEHUEYO Y LA JOYA
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- SE REPARO FUGAS DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE TANJERINAS COL ALVAREZ.
- SE ENTREGO 10 MIL LITROS DE AGUA EN COMUNIDAD DE TZOPELACO
- SE REPARO FUGA EN UNA VALVULA DE EXPULSION EN LA LINEA DE CONDUCCION DE 3" GALVANIZADAS EN EL TRAMO AHUEHUEYO 2DO COLONIA ESCALANAR
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN AV. TRES ESQUINAS CON CALLE SEIS.
- SE ABRIÓ VALVULA DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA A LA COLONIA EL PARAISO EN LINDA VISTA
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO EN ZONA CENTRO.
- SE ENTREGO 10 MIL LITROS DE AGUA EN NEXCUAYO PRIMERO.
- SE REBOMBEO A LAS COMUNIDADES DE CUICHAPA, MAZACAYO, PAHUAYO, TRES LOMAS, BARRIO ARRIBA, NUEVO TEPETZINTLA, BARRIO EN MEDIO, CHALCHITEPETL Y AHUEHUEYO CENTRO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN DE ½ EN LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS EN LAS PALMAS
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA HIDROTOMA UN ADAPTADOR DE BRONCE DE ½ EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN COL. MAGISTERIAL.
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
- SE ENTREGO 10 MIL LITROS DE AGUA EN TZOPELACO
- SE VERIFICACION EN LA ENERGIA ELECTRICA Y SE CHECO VOLTAJE EN EL AREA DE LA SUBESTACION DEL EQUIPO DE BOMBEO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE DISTRIBUCION DE 3" HCO. UTILIZANDO UN COPLE HCO DE 3" EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO EN COL. ESCALANAR.
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL EN ZONA CENTRO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN LA RED GENERAL DE 3" UTILIZANDO UN COPLE DE 3" HCO, EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO, EN CISDEPI.



- SE ABRIÓ VALVULA GENERAL DE 2" PARA ABASTECER DE AGUA A LAS COLONIAS VILLA LOLITA, LOMA BONITA Y APANCO.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE PRINCIPAL MATLAPA CHALCHITEPETL
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UN COPLE DE 3" HCO EN LA RED GENERAL DE 3" HCO UTILIZANDO PURA MANO DE OBRA EN CARRETERA NACIONAL MEXICO LAREDO AMPLIACION ESCALANAR.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE VASCONCELOS EN COL. MAGISTERIAL
- SE ABRIÓ VALVULLA GENERAL PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES COLONIAS DE VILLA LOLITA, LOMA BONITA Y APANCO EN LAS PALMAS.
- SE HIZO LA INSTALACION DE UNA VALVULA DE 3" DE COMPUERTA EN EL POSITO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NEXCUAYO PRIMERO
- SE HIZO LA VERIFICACION DE DONDE QUIEREN LA MODIFICACION DE TUBERIA DE 2" AUN COSTADO DEL TANQUE DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA.
- SE HIZO EL CONTROL DE VALVULAS PARA ABASTECER DE AGUA A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
- SE REPARO FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILISANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE BENITO JUAREZ
- SE HIZO LA REPARACION DE UNA FUGA DE AGUA EN UNA MANGUERA DE ½ UTILIZANDO UN NIPLE DE ½ DE PLASTICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO.

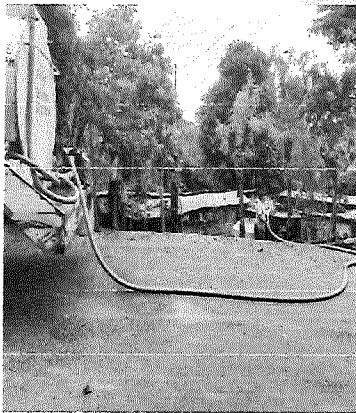

ATENTAMENTE



C. CIPRIANO ROBERTO RODRIGUEZ SOLÍS  
DIRECTOR: DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO  
Y SANEAMIENTO MATLAPA, S.L.P.